


Aksonometria instalacji wodociągowej 1: 100

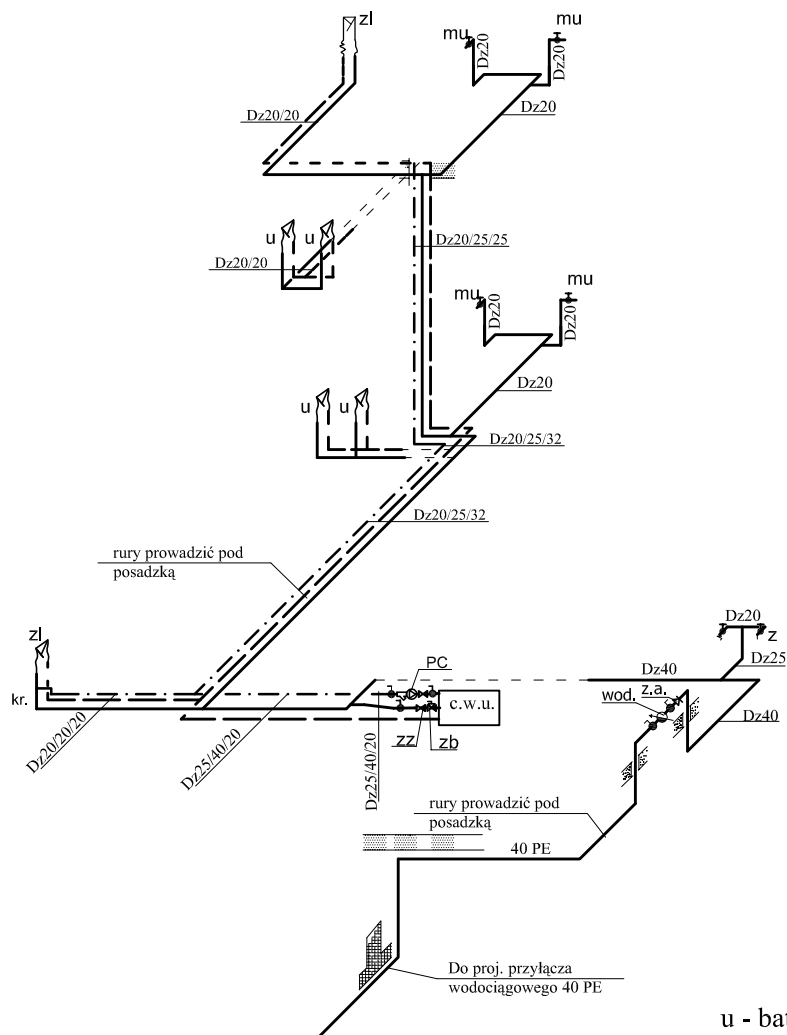

- u - bateria umywalkowa
- mu - dolnopluk
- z - zlew
- zl - zlewozmywak
- pis - pisuar
- zz - zawór zwrotny antyskażeniowy
Typ EA Dn 25 mm
- zb - zawór bezpieczeństwa Dn 15 mm
- PC - pompa cyrkulacyjna CWu
- wod - ist. wodomierz
- z.a. - zawór antyskażeniowy TypEA Dn 25 mm

- rura cyrkulacja CWu
- rura CWu
- rura wody zimnej

Nazwa Obiektu	Budynek Dom Ludowy inst. wod -kan		
Inwestor	Gmina Tomaszów Maz		
Adres obiektu	Cieblowice Duże Gm. Tomaszów Maz dz. nr 1370/1, 1884, 1886		
Nazwa, numer rysunku, skala	Aksonometria instalacji wody zimnej i c.w.u. nr. 10 1:100		
Projektant, nr uprawnień, specjalność	Tech. inst sanit. Michalak Piotr Inst - inż	GP.IV.7342/62/92 UP.Nr UAN.IV. 10220/163/82. Inst. Sanit.	
Data	18.09.2009	Podpis	Numer strony 28